



EKF



ПАСПОРТ

Реле контроля уровня для двух емкостей RL-SA-2 EKF PROxima

TM!by
ONLINE STORE

<https://tm.by>
Интернет-магазин

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Реле контроля уровня для двух емкостей RL-SA-2 EKF PROxima изготавливается на базе микроконтроллера и является электронным коммутационным устройством, предназначенным для контроля уровня электропроводящих жидкостей и управления электродвигателями насосов, как на заполнение, так и на слив жидкостей из емкостей с временной задержкой по выключению. Реле может управляться как по трем, так и по двум датчикам (см. схемы подключения).

ВНИМАНИЕ! Реле нельзя использовать с легко воспламеняемыми или взрывоопасными жидкостями.

Реле уровня соответствует ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004).

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Параметры	Значения
Номинальное напряжение питания (Un), В	230 AC
Напряжение изоляции, В	415
Номинальная частота, Гц	50/60
Потребляемая мощность, ВА	≤1,5
Настройка чувствительности, кОм	5-200
Настройка задержки срабатывания, сек	0,1-10
Погрешность установки, %	≤5
Коммутационная износостойкость, циклов	100 000
Механическая износостойкость, циклов	1 000 000
Высота над уровнем моря, м	≤ 2000
Контакт	1CO (один перекидной)
Номинальный ток нагрузки, А	8 AC1

Параметры	Значения
Высота над уровнем моря	Не более 2000 м
Степень защиты	IP20
Степень загрязнения	3
Рабочая температура, °С	от – 25 до + 50
Допустимая относительная влажность	≤ 50% при 40 °С (без конденсации)
Температура хранения, °С	от – 30 до + 75
Подключение	Винтовые клеммы, макс. сечение провода 2,5 мм ²

3 ПОРЯДОК МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Схемы подключения

Подготовка к работе

1. Установить и закрепить реле в рабочем месте;
2. Выбрать один из двух принципов работы, с двумя или тремя датчиками и определить вид работы (слив или наполнение);
3. Провести электромонтаж согласно выбранной схеме (для использования двух датчиков обязательно замкнуть контакт «С» и «P4/P2»);
4. Подать питание, индикатор «U» загорится зеленым цветом;
5. Настроить чувствительность. Подключить электроды, расположить в емкости и заполнить ее. Поворачивать регулятор чувствительности пока индикатор «U» не засветится;
6. Настроить необходимое время задержки выключения.

Одна емкость. Наполнение по 3 датчикам

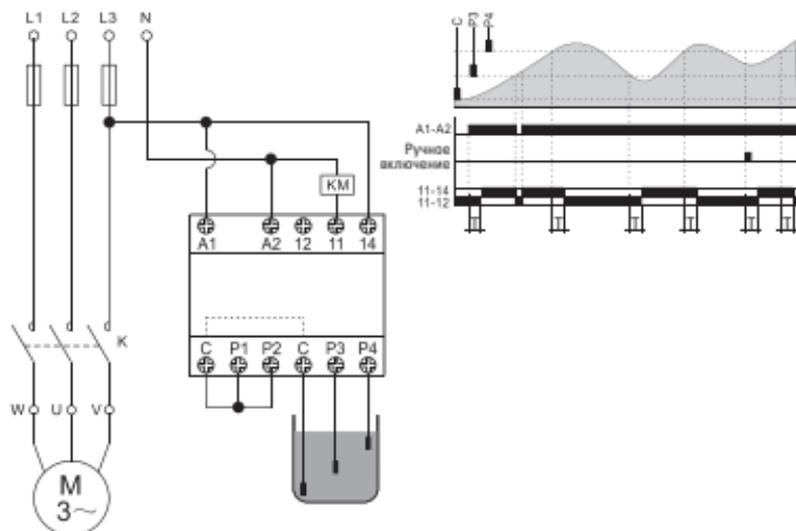


Рисунок 1. Одна емкость. Наполнение по 3 датчикам.

Контакты «С», «Р1» и «Р2» замкнуты. Реле работает на заполнение. Работа реле основана на измерении сопротивления токопроводящих жидкостей между общим контактом «С» и контактами максимального «Р4» и минимального «Р3» уровней. При достижении верхнего уровня реле выключается, контакты переключаются в положение 11 – 12. Реле находится в выключенном состоянии до снижения уровня жидкости ниже минимального, затем реле включается контакты переключаются в положение 11 – 14 и т.д. При отключенном реле и уровне воды между Р3 и Р4 можно включить насос вручную. Он проработает пока уровень не повысится до Р4.

Одна емкость. Наполнение по 2 датчиком

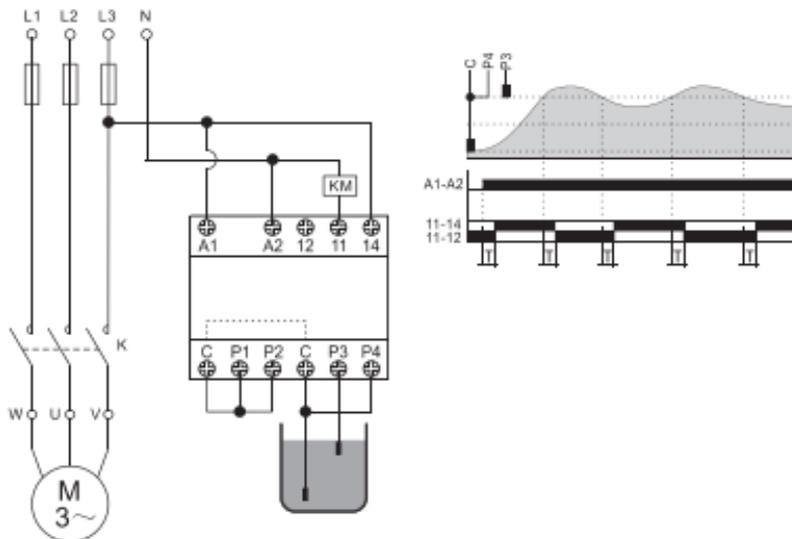


Рисунок 2. Одна емкость. Наполнение по 2 датчиком

При замыкании контактов «С», «P1», «P2», «P4» реле контролирует уровень по минимальному контакту «P3» (защита от переполнения резервуара).

При достижении уровня «P3» реле выключается, и контакты переключаются в положение 11 – 12 и в таком положении контакты находятся до снижения уровня жидкости ниже минимального, затем реле включается и контакты переключаются в положение 11 – 14 и т.д.

Одна емкость. Осушение по 3 датчикам

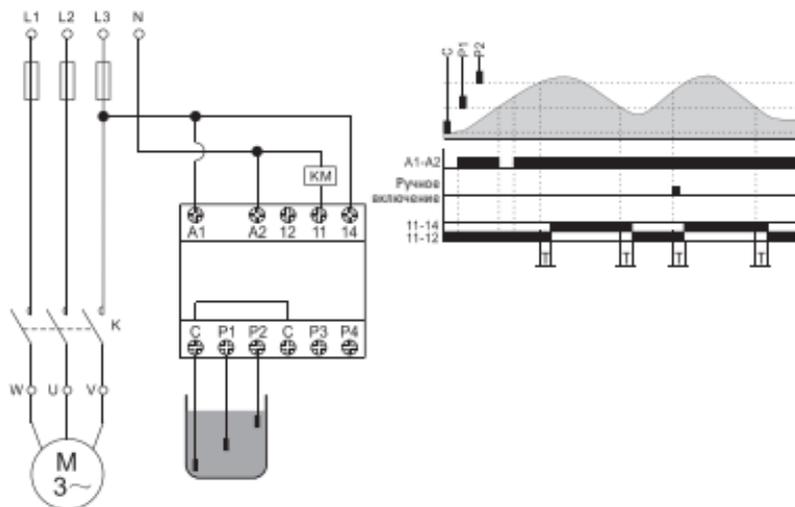


Рисунок 3. Одна емкость. Осушение по 3 датчикам

Контакты «P3», «P4» и «C» разомкнуты. Реле работает на осушение. Реле мерит сопротивление между общим контактом «C» и контактами максимального «P2» и минимального «P1» уровней. При достижении верхнего уровня реле включается, контакты переключаются в положение 11 – 14. Реле находится во включенном состоянии до снижения уровня жидкости ниже минимального, затем реле выключается, контакты переключаются в положение 11 – 12 и т. д. При отключенном реле и уровне воды между P3 и P4 можно включить насос вручную. Он проработает пока уровень не понизится до P1.

Одна емкость. Осушение по 2 датчикам

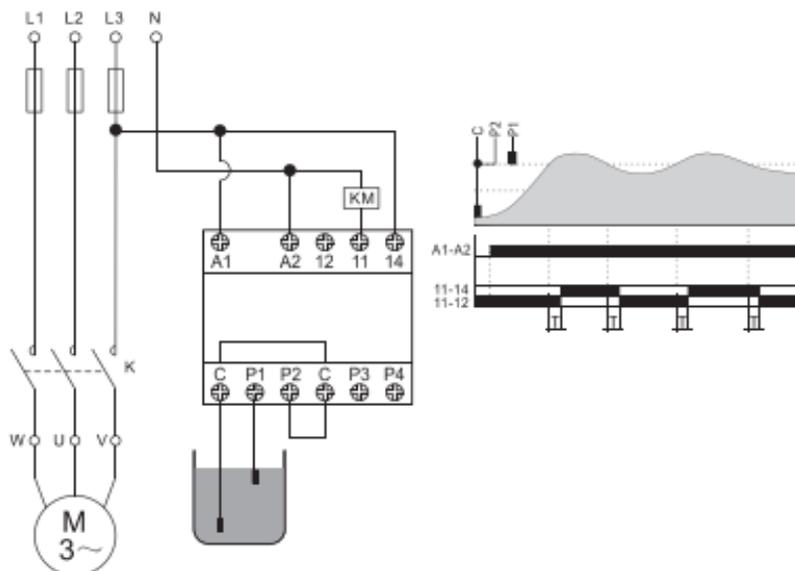


Рисунок 4. Одна емкость. Осушение по 2 датчикам

При замыкании контактов «С и «P2» реле контролирует уровень по минимальному контакту «P1».

При достижении уровня «P1» реле включается, и контакты переключаются в положение 11 – 14 и в таком положении контакты находятся до снижения уровня жидкости ниже минимального, затем реле выключается и контакты переключаются в положение 11 – 12 и т.д.

Две емкости по 3 датчикам

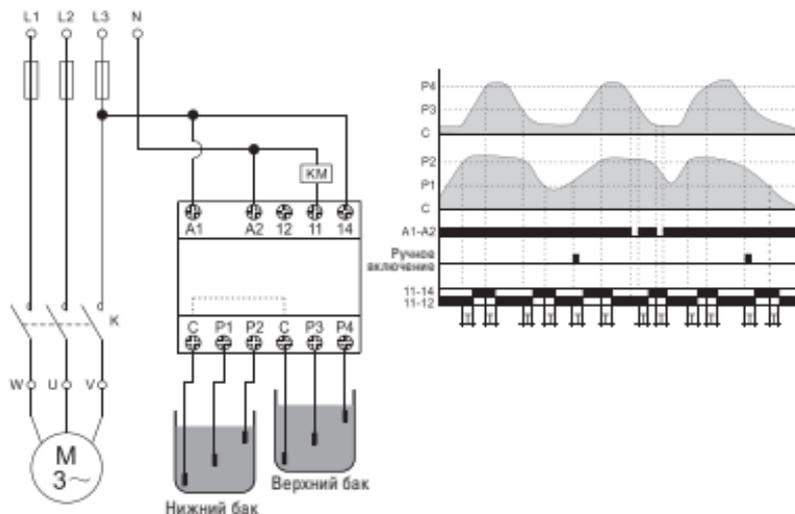


Рисунок 5. Две емкости по 3 датчикам

К контактам «P1», «P2» и «C» подключены датчики опустошаемой емкости, к контактам «P3», «P4» и «C» подключены датчики заполняемой емкости. Реле работает на заполнение одной емкости и на осушение другой. При достижении верхнего уровня в опустошаемой емкости и нижнего уровня в заполняемой реле включается, контакты переключаются в положение 11 – 14. Реле находится во включенном состоянии до снижения уровня жидкости ниже минимального, в опустошаемой либо выше максимального в заполняемой, затем реле выключается, контакты переключаются в положение 11 – 12 и т. д.

Панель управления


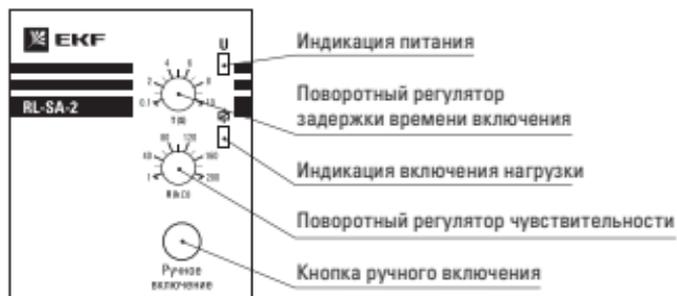


Рисунок 6. Панель управления.

4 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

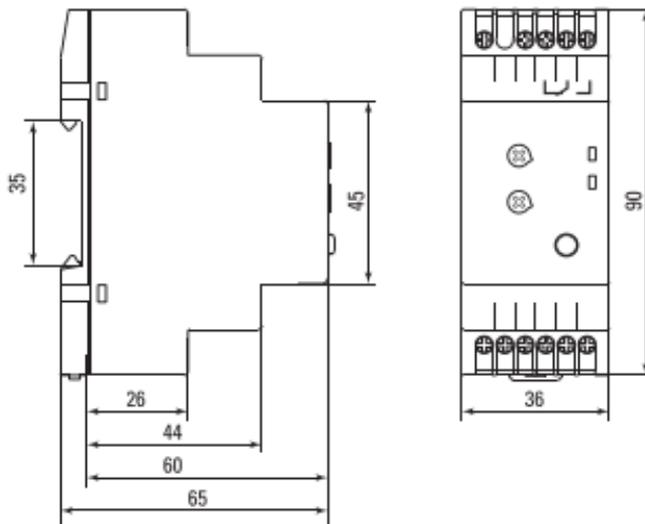

9

5 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 5.1 Диапазон рабочих температур от -25°C до +40°C.
- 5.2 Высота над уровнем моря – не более 2000 м.

6 КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Реле уровня RL-SA-2– 1 шт.;
2. Паспорт – 1 шт..

7 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 7.1. Реле, имеющие внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено.
- 7.2. По способу защиты от поражения электрическим током реле соответствуют классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75 и должны устанавливаться в распределительных щитах, имеющих класс защиты не ниже 1.

8 ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 8.1. При техническом обслуживании реле, необходимо соблюдать «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».
- 8.2. При нормальных условиях эксплуатации достаточно 1 раз в 6 месяцев проводить внешний осмотр реле и проверять установленное время срабатывания (цикла).
Необходимо подтягивать зажимные винты, давление которых ослабевает вследствие циклических изменений температуры окружающей среды и текучести материала зажимаемых проводников.
- 8.3 Реле должно устанавливаться и обслуживаться квалифицированным персоналом.
- 8.4 При подключении реле необходимо следовать схеме подключения.
- 8.5 Не устанавливайте реле без защиты в местах где возможно попадание воды или солнечных лучей.

9 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 9.1 Транспортирование реле может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков.

9.2 Хранение реле должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -30°C до +75°C и относительной влажности не более 80 % при +25°C.

10 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие реле требованиям стандартов при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет со дня продажи при условии соблюдения условий эксплуатации и хранения.

10.3 Гарантийный срок хранения у потребителя в упаковке изготовителя – 7 лет.

10.4 Срок службы – не более 10 лет с даты изготовления, указанной в разделе 12.

11 УТИЛИЗАЦИЯ

Реле промежуточные, отработавшие свой ресурс и вышедшие из строя, следует утилизировать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Штамп технического контроля изготовителя

Заводской номер _____

Дата изготовления « _____ » _____ 20__г.

13 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «__» _____ 20__г.

Подпись продавца _____

Печать фирмы-продавца М.П.

Изготовитель: ООО «ЦЕЦФ Электрик Трейдинг (Шанхай) Ко.»,
1412, Санком Цимик Тауэр, 800 Шанг Ченг Род,
Пудонг Нью Дистрикт, Шанхай, Китай.

Manufacturer: «CECF Electric Trading (Shanghai) Co.», LTD,
1412, Suncome Cimic Tower, 800 Shang Cheng Road,
Pudong New District, Shanghai, China.

Импортер и представитель торговой марки EKF
по работе с претензиями: ООО «Электрорешения»,
127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.
Тел./факс: +7 (495) 788-88-15 (многоканальный)
Тел.: 8 (800) 333-88-15 (бесплатный)

Importer and EKF trademark service representative:
«Electroresheniya», LTD, Otradnaya st., 2b bld. 9, 5th floor,
127273, Moscow, Russia.
Tel./fax: +7 (495) 788-88-15 (multi-line)
Tel.: 8 (800) 333-88-15 (free)

EAC

www.ekfgroup.com

TM!by
ONLINE STORE

<https://tm.by>
Интернет-магазин