



Щитовые измерительные стрелочные приборы (амперметры, вольтметры) серии **A48, A72, A96, B48, B72, B96.**

Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение и область применения

1.1. Амперметры и вольтметры щитовые А48, А72, А96, А48П, А72П, А96П, В48П, В72П, В96П (далее по тексту — приборы) предназначены для измерения силы тока и напряжения в однофазных электрических цепях переменного тока.

1.2. Область применения приборов — проведение работ в закрытых помещениях в электрощитовом

оборудовании, в электроустановках промышленных предприятий, жилых, общественных зданий и сооружений.

1.3. Приборы внесены в государственный реестр средств измерений Российской Федерации и имеют регистрационный номер СN.С.34.004.А №45145.

2. Основные характеристики

2.1. Основные технические характеристики приборов приведены в таблицах 1 и 2.

Предел допускаемой вариации показаний — 1,5% и 2,5% для классов точности 1,5 и 2,5 соответственно. Нормирующее значение при установлении приведенных погрешностей принимается равным верхнему пределу диапазона измерений.

Пределы допускаемых значений основной приведенной погрешности приборов, предназначенных для включения с измерительными трансформаторами тока или напряжения, должны определяться отдельно от последних.

Остаточное отклонение указателя от нулевой отметки — не более 0,5%.

Нормальная область значений частот питающей сети — от 45 до 65 Гц.

Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванные:

- изменением положения приборов в любом направлении на 5°, не превышают $\pm 0,75\%$ нормирующего значения для класса точности 1,5 и $\pm 1,25\%$ нормирующего значения для класса точности 2,5;
- отклонением частоты на $\pm 10\%$ от пределов нормальной области частот или нормальной частоты, не превышают $\pm 1,5\%$ нормирующего значения для класса точности 1,5 и $\pm 2,5\%$ для класса точности 2,5;
- отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой температуры в пределах от -30 до $+50$ °С на каждые 10 °С изменения температуры, не превышают $\pm 1,2\%$ нормирующего значения для класса точности 1,5 и $\pm 2\%$ нормирующего значения для класса точности 2,5.

Таблица 1

Тип прибора	Способ включения	Класс точности	Габаритные размеры, мм, не более	Масса, кг, не более
A72П	Непосредственное	1,5	72x72x65	0,15
A72	Через трансформатор тока с вторичным током 5 А	1,5	72x72x65	0,15
A96П	Непосредственное	1,5	96x96x85	0,2
A96	Через трансформатор тока с вторичным током 5 А	1,5	96x96x85	0,2
B72П	Непосредственное	1,5	72x72x65	0,17
B96П	Непосредственное	1,5	96x96x85	0,25

Наименование параметра	Значение
Испытательное напряжение в нормальных условиях частотой 50 Гц в течение 1 минуты, кВ	2
Сопротивление изоляции в нормальных условиях, не менее, МОм	40 (вольтметр) 20 (амперметр)
Нормальные условия применения приборов:	
температура окружающего воздуха, °С	20 ± 5
относительная влажность воздуха, %	от 30 до 80
положение монтажной плоскости	вертикальное ± 1°
Рабочие условия применения приборов:	
температура окружающего воздуха, °С	от -30 до +50
относительная влажность воздуха, не более	90% при +30 °С
положение монтажной плоскости	вертикальное ±5°
Параметры надежности	
средняя наработка на отказ, не менее, ч	50000
средний срок службы, не менее, лет	12
межповерочный интервал, лет	2

юющего значения для класса точности 2,5;
 • отклонением относительной влажности окружающего воздуха от нормальной в диапазоне 30–80% до 90% при температуре плюс 30 °С, не превышають ± 1,5% нормирующего значения для класса точности 1,5 и ± 2,5% нормирующего значения для класса точности 2,5.

2.2. Габаритные и установочные размеры указаны на рисунке 1.

2.3. Приборы имеют возможность замены шкал (допустимо для амперметров трансформаторного подключения).

Амперметры серии А72 и А96 возможно приобрести без шкал. В этом случае шкала покупается отдельно.

Установка новой шкалы не влияет на точность измерений амперметра и не ухудшает его класс точности. Амперметры, поставляемые без шкал, поверяются на лабораторной шкале 5А при токах до 5А, которая после проведения поверки вынимается.

Примечание: замена шкал возможна только для амперметров трансформаторного включения, которые фактически измеряют токи до 5А, снимаемые со вторичной обмотки трансформатора тока. При замене шкалы, для правильного измерения тока амперметром необходимо подобрать трансформатор тока с тем же номинальным значением тока, которое указано на новой шкале.

Схема установки шкал указана на рисунке 2.

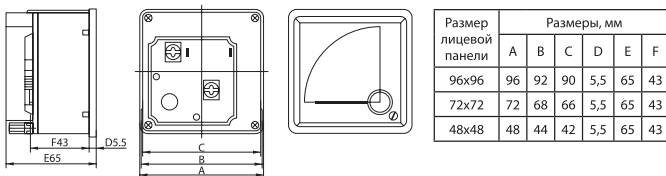


Рисунок 1. Габаритные и установочные размеры приборов

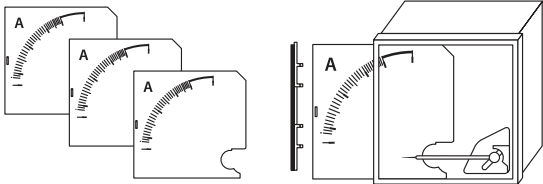


Рисунок 2. Схема установки/замены шкал.

3. Комплектность

В комплект поставки входит:

- защитная задняя крышка — 1 шт.;
- крепежные фиксаторы — 2 шт.;
- гайка — 2 шт.;

- винт — 1 шт.;
- упаковочная коробка — 1 шт.;
- руководство по эксплуатации и паспорт — 1 шт.

4. Меры безопасности

4.1. При проведении измерений должны быть соблюдены требования безопасности, установленные ГОСТ 12.3.019 и ГОСТ 22261.

4.2. Работы должен проводить персонал, прошедший обучение в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

5. Монтаж и эксплуатация

5.1. Монтаж, подключение и пуск в эксплуатацию приборов должны осуществляться только квалифицированным электротехническим персоналом.

6. Условия транспортирования и хранения

6.1. Транспортирование приборов допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

6.2. Хранение приборов осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности до 70%.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода платных услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т.п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия существенна для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

7.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации,

рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации изделия — 3 года со дня продажи при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

7.4. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

7.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортиро-

- вания, хранения или эксплуатации изделия,
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения несанкционированных изменений конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;

- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.).

8. Ограничение ответственности

8.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и

установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

8.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

8.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

9. Свидетельство о приемке

Амперметр/вольтметр щитовой — _____ заводской № _____ соответствует ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 прошел первичную поверку в соответствии с ГОСТ 8.497-83 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления « _____ » _____ 20 _____

Штамп технического контроля изготовителя _____

Поверитель _____
/личная подпись/расшифровка подписи/

Оттиск клейма поверителя: _____

Дата поверки « _____ » _____ 20 _____

Дата продажи « _____ » _____ 20 _____

Подпись продавца _____

ШТАМП МАГАЗИНА

TDM ELECTRIC
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14
Факс: +7 (495) 727-32-44
info@tdme.ru



Произведено по заказу и под контролем TDM ELECTRIC на заводе Юэцин специализирующемся на производстве трансформеров Китай, провинция Чжецзян, г. Юэцин, промзона Люши Шанюань

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru